




**Light**

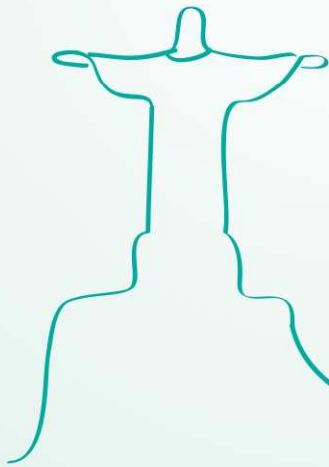

## **BTG Utilities Day**

**Wilson Couto**

**19 de outubro de 2016**

**#orgulhodeserlight**

# Experiência

---

## Wilson Couto


### Principais Experiências

2000 - 2008	Diretor de Gestão Territorial da COELBA - Processos de Distribuição, Recuperação de Energia e Comercial
2008 - 2010	Diretor Técnico-Comercial da ENERGISA Sergipe
2010 - 2014	Diretor Técnico-Comercial da ENERGISA Paraíba
2014 - 2015	Diretor- Presidente da ENERGISA Mato Grosso
2016 - atual	Diretor Comercial da Light


# Programa de Perdas e Arrecadação

## Criação de uma Diretoria focada ao combate às Perdas e Inadimplência

De

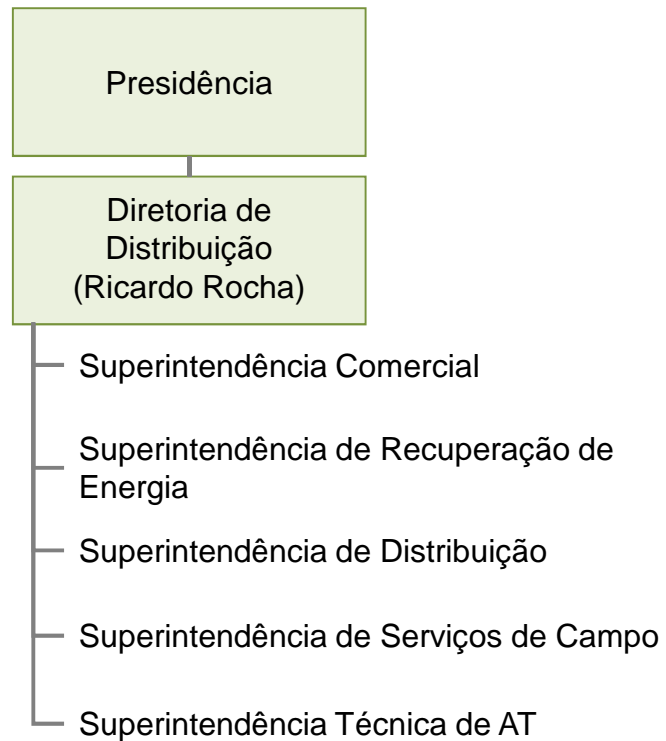


Para

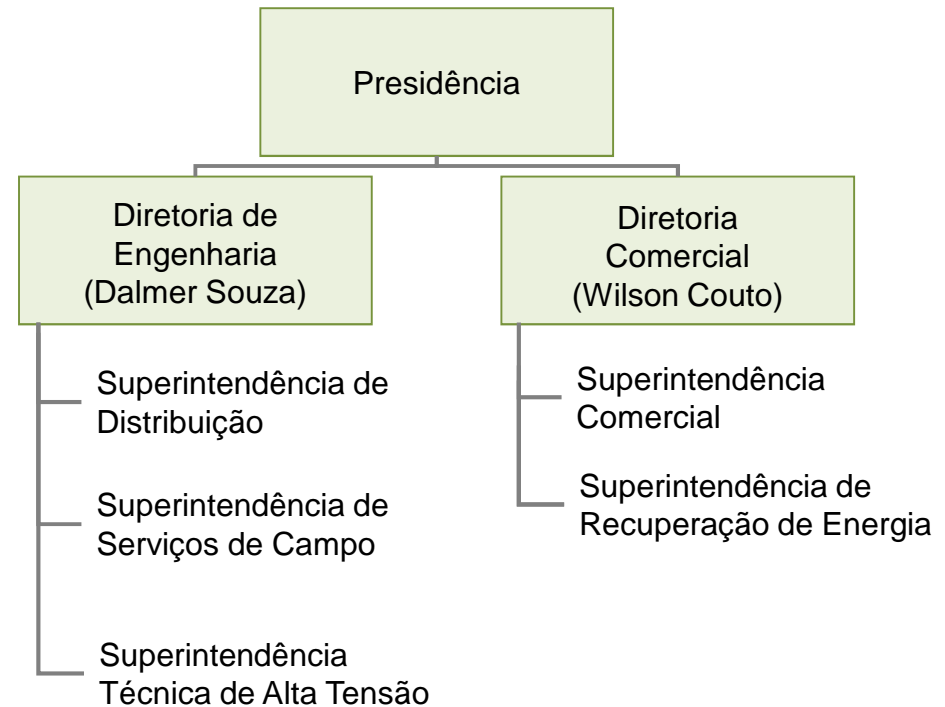

# Perdas Não Técnicas e Carga Fio

12 Meses Junho/16 (GWh)


Perdas Não Técnicas  
(12 meses)

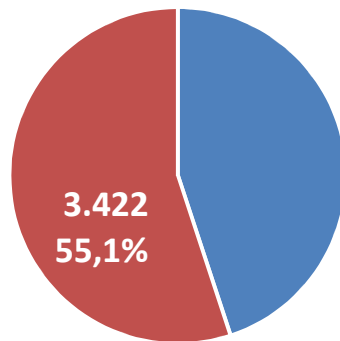

Total: 6.214

■ Áreas de Risco ■ Fora áreas de risco

Carga Fio  
(12 meses)

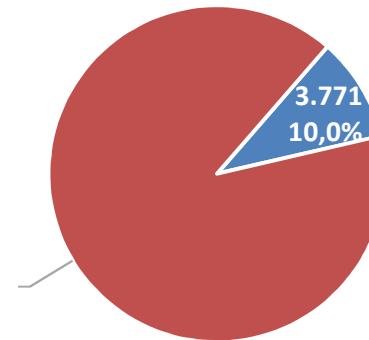


Total: 37.743

■ Áreas de Risco ■ Fora áreas de risco

# Efeito 'mola' nas Perdas

12 Meses Junho/16 (GWh)

(%) Perda total/Carga FIO

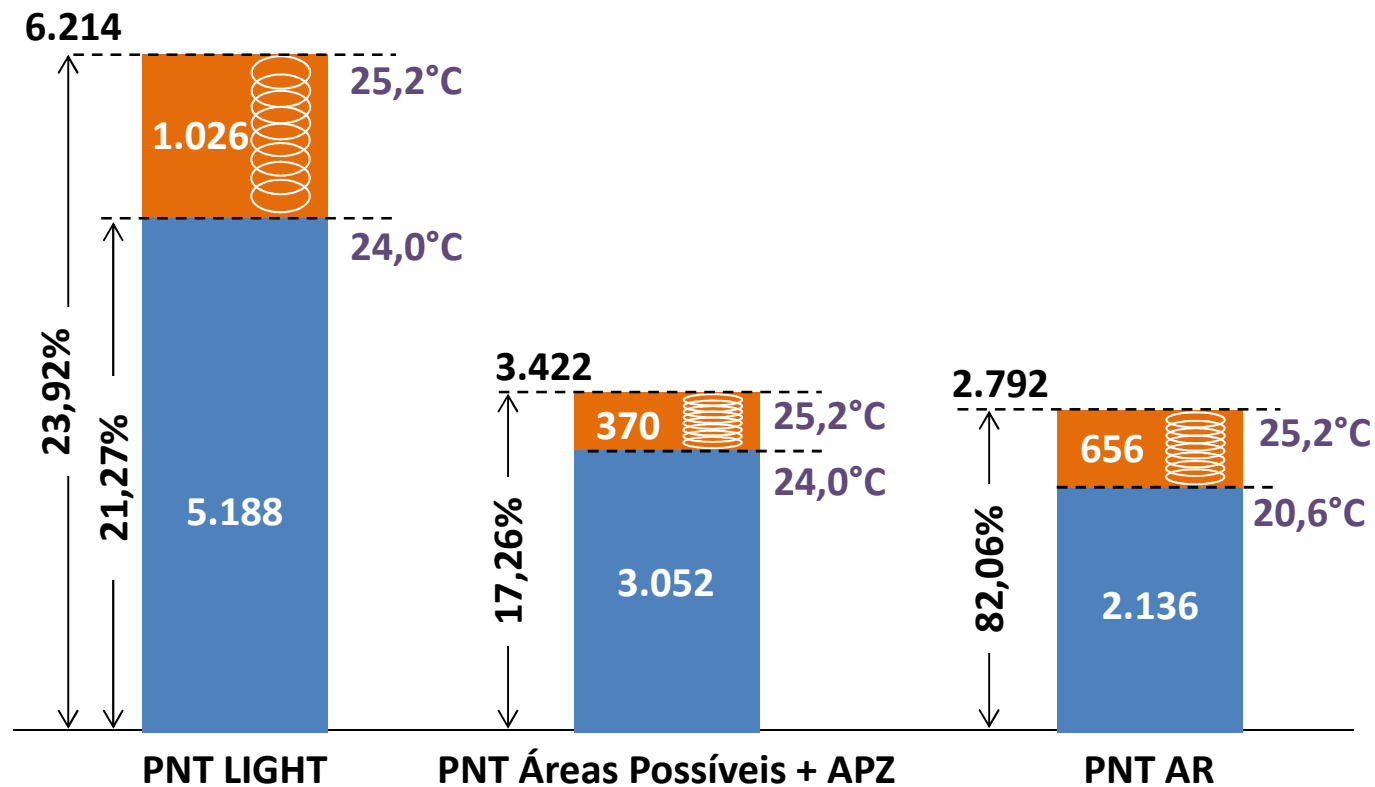

24,0°C Temperatura de conforto  
20,6°C Temperatura de conforto AR  
25,2°C Temperatura média realizada

#orgulhodeserlight



# Operativos 2016



ILHA DA GIGÓIA (BARRA) :: 20/05



VARGEM PEQUENA :: 29/08



VARGEM GRANDE :: 19/08



CATUMBI :: 28/07



LAPA :: 15/04



RECREIO :: 18/07



CENTRO :: 09/03



COPACABANA :: 23/03



NOVA IGUAÇU :: 15/09



BANGU :: 22/09



SEROPÉDICA :: 01/09



CAMPO GRANDE :: 25/05

#orgulhodeserlight





# Operativos 2016



COMENDADOR SOARES :: 18/08



ITAGUAÍ :: 11/05



ILHA DO GOVERNADOR :: 26/08



MADUREIRA :: 01/06



ROCINHA :: 23/09



VILA DE CAVA :: 06/10



QUEIMADOS :: 17/08



PENHA :: 24/08



CÉSAR MAIA :: 28/09



BENTO RIBEIRO :: 23/09



TERREIRÃO DO RECREIO :: 25/08




BARRO VERMELHO :: 28/09

#orgulhodeserlight



# Energia Recuperada (GWh) jan a set 2015 x 2016

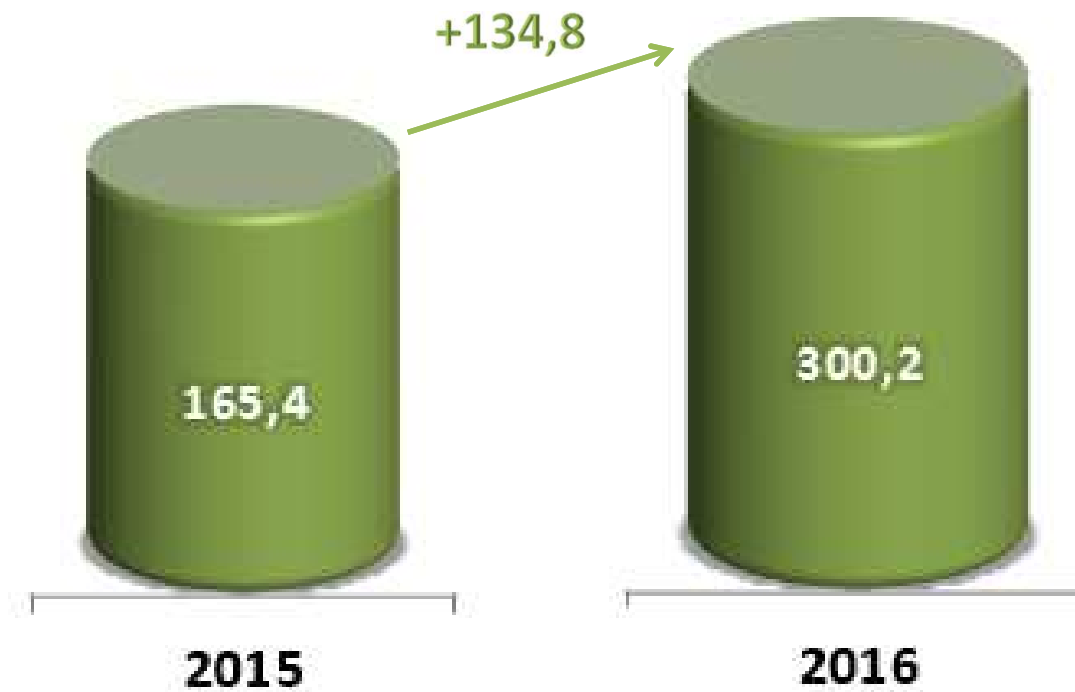



# Retorno Ação Convencional

Receita para cada 1 real gasto  
(MT/BTI, 200A, BT varejo e APZ)

2015	2016
0,70	1,15

# Problema / Oportunidade

	Consumo Mínimo	Suspensos	Inativos	Demais Irregularidades (Fraudes)
Quantidade de Instalações	752 MIL	509 MIL	773 MIL	2.266 MIL
Suspeitos de Fraude	40%	65%	2% (com consumo – mais de 1 incidência)	40%
Débito pretérito	-	530 MMR\$	-	-

- ▶ Metas por Regional
- ▶ Tratamento nos operativos
- ▶ Gráficos diários de acompanhamento

# Estratégia de Combate

